

PORTE SECTIONNELLE PS-300

N° Cliente

430

Nom de la Société

Nom _____

Adresse _____


Date / / _____

 Budget Commande N° de Commande _____


Réf. Commande _____

Quantité	1 Dimensions de lumière		Couleur					2 Linteau fixe 200x40 ¹		Précadre 65x65 ²		Type d'installation		Systèmes de sécurité				Serrure				
	Hauteur lumière (H)	Largeur lumière (C)	Laquée	Anodisée	Faux bois (2 côtés)	Faux bois (1 côté)	RAL côté intérieur	Oui	Non	Oui	Non	Particulier	Communautaire ³	Kit de photocellules Master Pro Bitech	Protecteur de photocellules	Photocellule Reflex avec miroir	Feu orange Masterpro 24V Led	Oui	Non	Droite	Gauche	

1 Type dimensions lumière

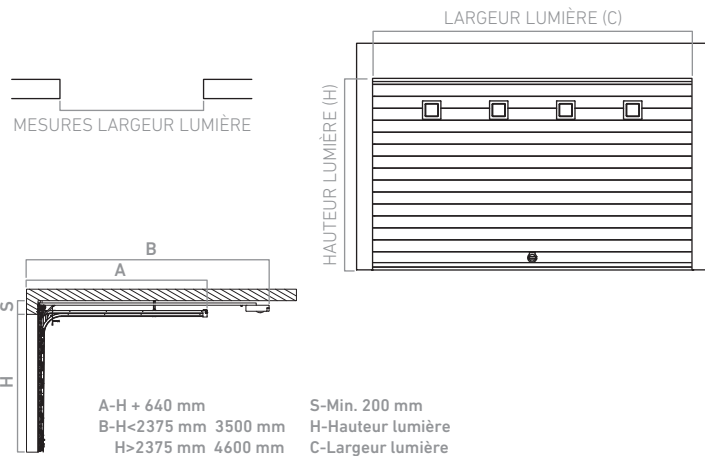

2 Type dimensions linteau fixe

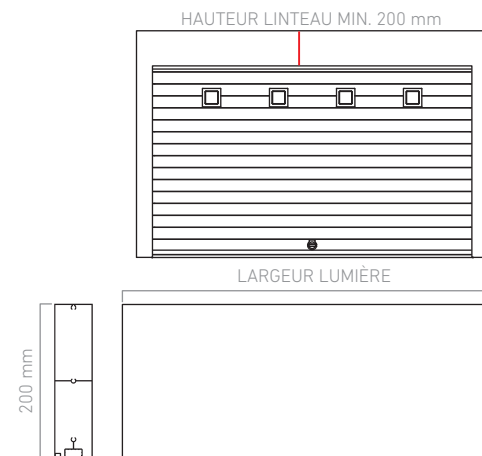

Automatismes (en option)

- Keygo io⁴ Batterie DEXXO-Axovia
- Keytis 4 Home io Système de verrouillage mécanique DEXXO

Accesorios (vista anterior)

- Poignée⁵ Poignée droite
- Poignée centrale Poignée gauche

Nombre de panneaux avec fenêtre _____ Nombre de fenêtres⁶ _____

- Fenêtre en aluminium 18x30 cm

¹ Le linteau doit être d'un minimum de 200 mm pour que l'installation soit réalisée correctement, la hauteur de l'ouverture étant à partir du linteau.

² Voir le bon de commande du précadre.

³ Dans une installation communautaire ou avec la porte programmée en mode automatique (temporisée), des photocellules externes doivent être mises en place, comme indiqué à l'annexe C de la norme UNE 85635. De plus, dans le cas de l'installation communautaire, un rail de haute performance doit être mis en place.

⁴ Le moteur comprend 2 émetteurs.

⁵ La poignée en aluminium est encastrée dans le panneau inférieur de la porte. Les fenêtres seront installées sur les panneaux intermédiaires.

⁶ Le nombre maximal de fenêtres par panneau est défini par la longueur du panneau, l'occupation totale des fenêtres étant inférieure à 50 % de la longueur totale du panneau.

Observations

Signature administration

Signature cliente